


	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.19092-Pg.1/1

Descrizione¹ Supporto per terminali cavi unipolari MT

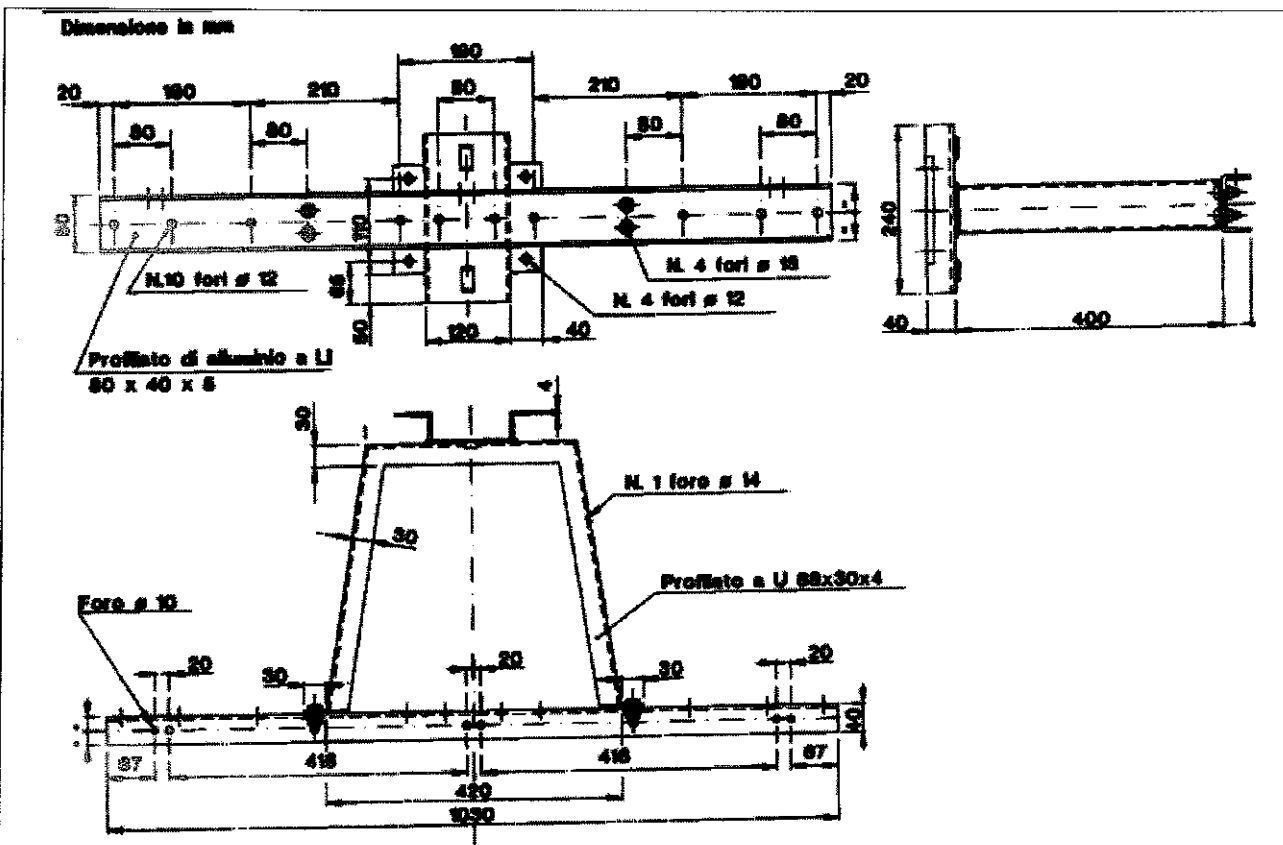

Materiali:

Il supporto deve essere realizzato in acciaio Fe 360 B UNI 7070 zincato a caldo (norme CEI 7-6), bulloni e rosette in acciaio inossidabile tipo X5 Cr-Ni 18 10 UNI 6900.

Il supporto deve essere fornito di:

- N.6 bulloni M 10x50 UNI 5727-68,
- N.10 rosette 11x21 UNI 6593-69,
- N.1 bullone M 12x35 UNI 5739-88
- N.1 rosetta 14x24 UNI 6593-69
- N.6 bulloni M 8x30 UNI 5739-88,
- N.6 rosette 9x17 UNI 6593-69,
- N.4 bulloni M 10x30 UNI 5739-88,

Impiego:

- Da utilizzare la realizzazione di terminazioni di cavi unipolari su linee aeree MT.

Norme:

- Matricola Enel 250089
- Tabella Enel DS 3068.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda