

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.13006 – Pg.1/1

Descrizione¹ ...Capicorda diritto a compressione per cavi di Bassa Tensione...
sez.Ø95 foro vite Ø12.....

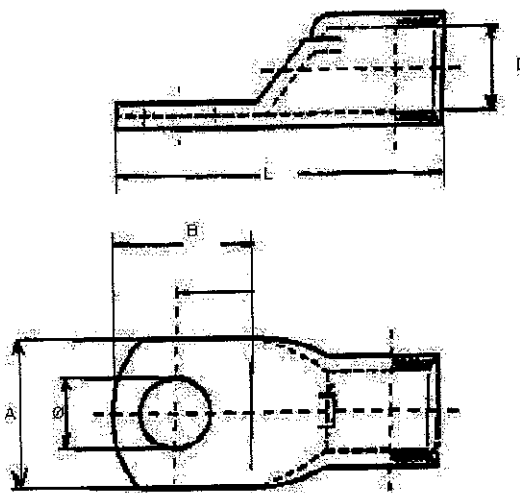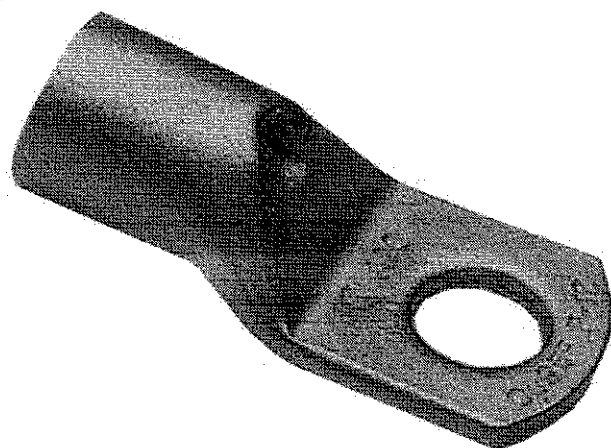

Descrizione della fornitura:

Capicorda di potenza della ditta CEMBRE. Adatto per l'attestazione di conduttori di bassa tensione (BT) di sezione Ø 95 mm. con foro Ø 12 (sigla CEMBRE A19-M12). Ogni capicorda deve riportare inciso:

- Marchio di fabbrica;
- Numero e sezione dei conduttori;
- Diametro (Ø) della vite in mm.

Materiale:

Ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione;

Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica;

Colletto provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore;

Dimensioni (in mm):

- A = 25
- B = 26
- D = 13,5
- L = 61,5
- Ø = 13,2

Impiego:

- Da utilizzarsi nella attestazione di conduttori di rame all'interno di cassette di derivazione ed armadietti stradali nella distribuzione di energia BT.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda