

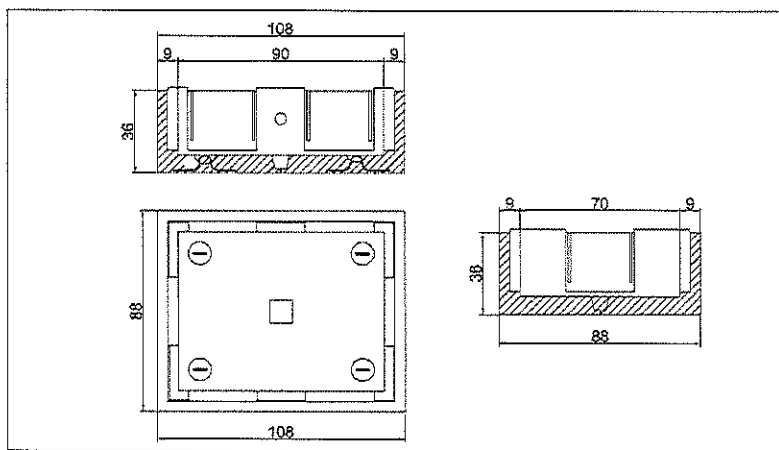
	<b>MODULO</b>	<b>MAG/LV 2.07/01</b>
		<b>Rev. 0</b>
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>	<b>Del 29.03.07</b>
		<b>Cod.80038 – Pg.1/3</b>

Descrizione<sup>1</sup> ...Base per pozzetto pozzetto affiorante modulare per.....  
.....telecomunicazioni 900x700.....

#### Descrizione della fornitura:

Base per pozzetto affiorante di forma rettangolare (in pianta) e foro centrale delle dimensioni interne di mm 900 x 700 altezza 360, per chiusino in ghisa tipo Telecom 90x70, provvisto di opportuna sagomatura nella parte inferiore per l'incastro con elemento sottostante atto a completare un pozzetto in cemento per telecomunicazioni.

#### Disegno Costruttivo:



#### Caratteristiche e requisiti dei materiali impiegati:


Devono essere dichiarati dal costruttore tutti i materiali impiegati ed il tipo di processo produttivo adottato per la realizzazione del prodotto descritto nella presente specifica. Nella progettazione e nella realizzazione pratica del manufatto si dovranno assumere, come caratteristiche dei materiali usati i seguenti valori:

1. Calcestruzzo Rbk non inferiore a 300;
2. Ferro d'armatura tipo FeB44K (UNI 6407-69, UNI EU 60) controllato in stabilimento.

#### Calcestruzzo:

- Leganti:** dovranno impiegarsi esclusivamente leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia (Legge 26 Marzo 1965 n.595).
- Inerti:** gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose o argillose, di gesso, etc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco deve avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
- Acqua:** l'acqua degli impasti deve essere limpida, priva di Sali (particolarmente solfati o cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva.
- Armatura:** non si devono porre in opera armature eccessivamente corrosive, recanti difetti superficiali che ne compromettano la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente l'aderenza al conglomerato.
- Impasti:** la distribuzione geometrica degli inerti, del tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche

<sup>1</sup> descrizione del Centro di Costo da legenda.

 S.p.A. Fondata nel 1908	<b>MODULO</b>		<b>MAG/LV 2.07/01</b>
			<b>Rev. 0</b>
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>		<b>Del 29.03.07</b>
			<b>Cod.80038 – Pg.2/3</b>

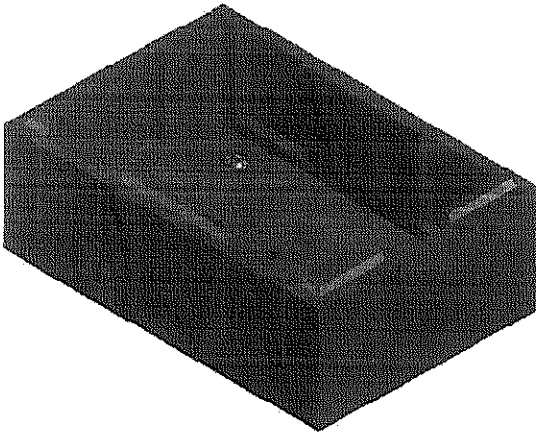
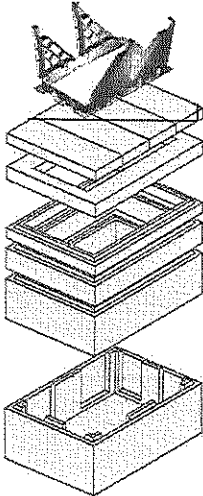







dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati in rapporto acqua-cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi (UNI 7101), dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

#### Sistemi di sollevamento:

Tutti gli elementi dovranno essere dotati di ganci, boccole o fori di sollevamento. Tali ganci o boccole potranno essere di tipo normalizzato esistente in commercio e regolarmente certificati, la certificazione dovrà essere allegata alla documentazione in possesso dell'azienda fornitrice, oppure per i ganci del tipo sagomato in opera, calcolati e depositati insieme alla documentazione relativa al manufatto di competenza.

#### Impiego:

- Da utilizzarsi per la realizzazione di pozzetto in cemento per uso telecomunicazioni assemblabile con elementi sotto riportati:

			<b>10010</b>
			
		<b>Anello porta chiusino</b>	<b>80034</b>
			
		<b>Elemento di sopralzo da 10 cm.</b>	<b>80035</b>
			
		<b>Elemento di sopralzo da 20 cm.</b>	<b>80036</b>
			
		<b>Elemento di sopralzo da 40 cm.</b>	<b>80037</b>
			<b>80038</b>
		<b>Elemento base.</b>	
<b>80038</b>	<b>Vista di insieme</b>		<b>Vista in pianta</b>

**Insieme degli elementi che possono comporre l'intero pozzetto.**