


 Distribuzione Reti Trani	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.17002 – Pg.1/1

Descrizione¹ Terminale termorestringente da interno per cavo estruso.....

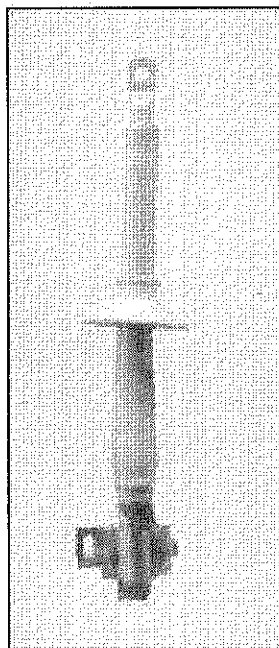

Descrizione della fornitura:

Corredo per l'esecuzione di 1 terminale unipolare da interno, adatto per cavi con isolamento estruso. Completo di staffe di ancoraggio. Isolamento e controlli di campo costituiti da tubi e campane Termorestringenti.

Caratteristiche tecniche:

- Tipo di cavo: UNEL (A)RG7H1R – (A)RE4H1R(E)(X) – (A)RE4H5EX Sez.50÷185
- Schermo metallico del cavo: Fili
- Tensione: 24 KV
- Omologazione ENEL: DJ 4456.
- Matricola ENEL: 273046
- Tabella ENEL: DJ 4456/2


Impiego:

- Da utilizzare per realizzare l'isolamento delle terminazioni MT.

Imballo:

- I terminali devono essere forniti in imballi singoli.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

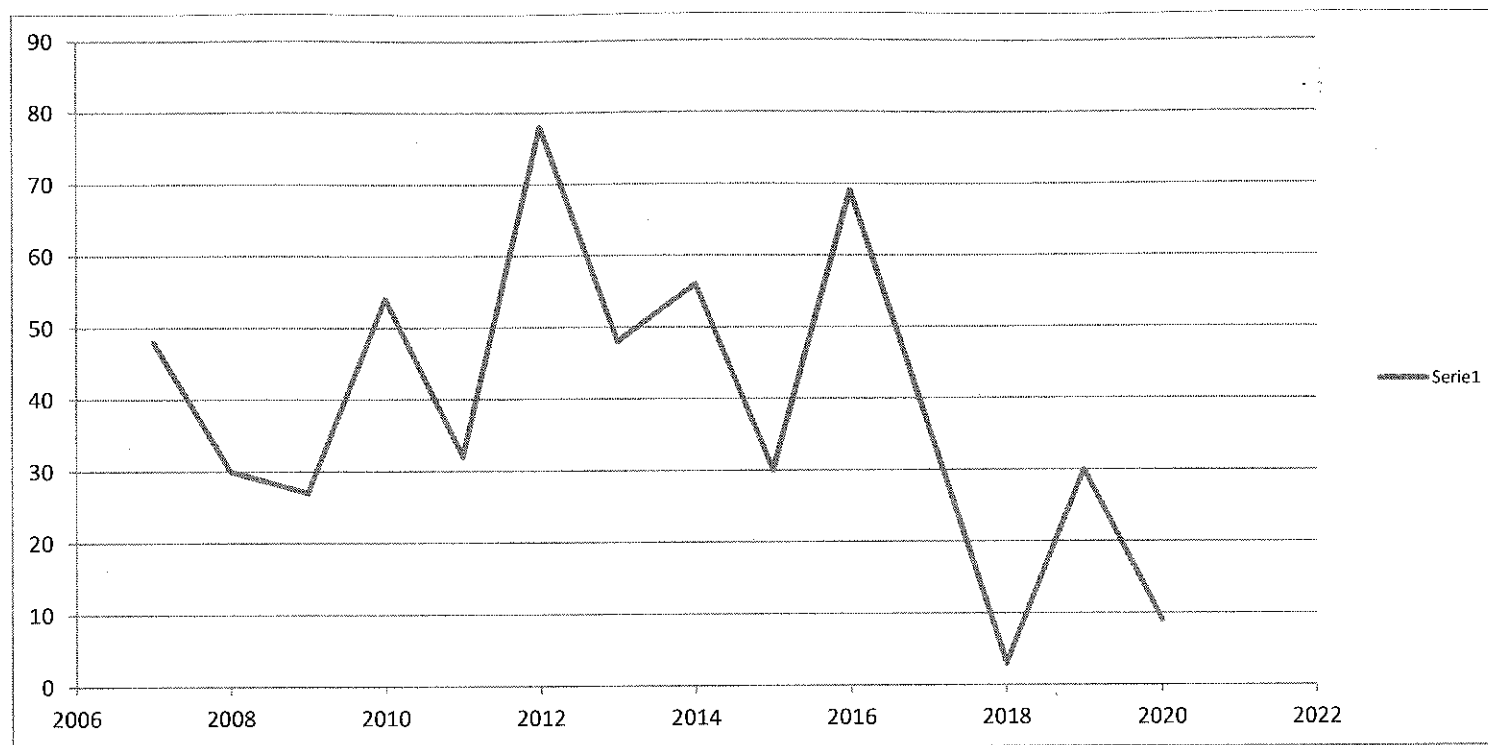

Anno Considerato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quantità Inizio Anno	36	18	18	21	0	63	45	3	12	42	36	36	33	9
Incrementi in corso d'anno	30	30	30	33	95	60	6	65	60	63	36	0	6	0
Quantità Fine Anno	18	18	21	0	63	45	3	12	42	36	36	33	9	0
Totale Uscite	48	30	27	54	32	78	48	56	30	69	36	3	30	9
Data Ultimo Aggiornamento	13/02/2020			Acquisti Medi		39,1	Valore Medio Uscite Annue		39,1	Valore di Sottoscorta		39,1		