



 <b>Distribuzione Reti Trani</b>	<b>MODULO</b>	<b>MAG/LV 2.07/01</b>
		<b>Rev. 0</b>
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>	<b>Del 29.03.07</b>
		<b>Cod.17014 – Pg.1/1</b>

Descrizione<sup>1</sup> ..... Terminale autorestringente da interno per cavo estruso.....

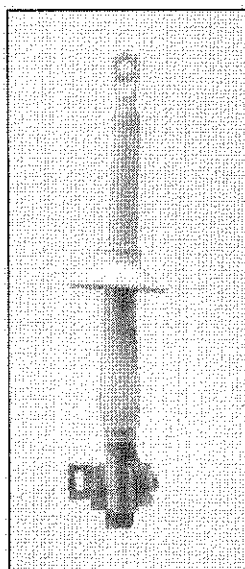

**Descrizione della fornitura:**

Kit di terminali unipolari retraibile a freddo per esterno per cavo MT 18/30 KV con isolamento estruso e schermo in fili di rame e tubo di alluminio per cavi aventi sezioni da 70 a 240 mmq. omologato Enel DJ 4457 matr.273069. Come prodotto ditta ENSTO Matricola Enel 273069.



NB.: Il capocorda con serraggio a vite incluso, deve essere per sezione max. specifica di 240mmq.

**Caratteristiche tecniche:**

- Tipo di cavo: ARE4H5EX-ARP1H5EX-ARG7H1RX-ARE4H1RX Sez.70÷240
- Tensione: 30 KV
- Omologazione ENEL: DJ 4457.
- Matricola ENEL: 273069.


**Impiego:**

- Da utilizzare per realizzare l'isolamento delle terminazioni MT.

**Imballo:**

- I terminali devono essere forniti in imballi singoli.

<sup>1</sup> descrizione del Centro di Costo da legenda.

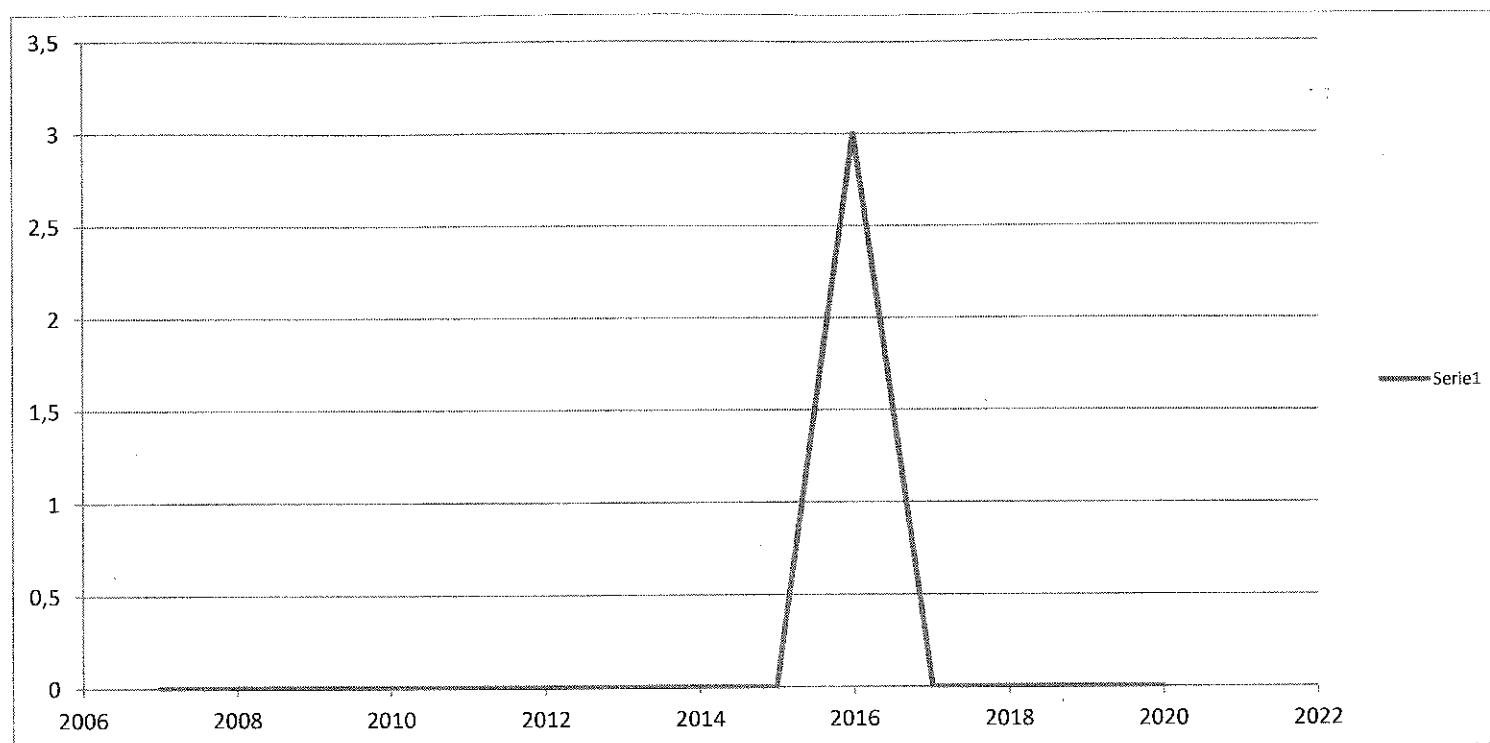

Anno Considerato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quantità Inizio Anno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	3	3
Incrementi in corso d'anno	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Quantità Fine Anno	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	3	3	3
Totale Uscite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Data Ultimo Aggiornamento	11/05/2016			Acquisti Medi		0,6		Valore Medio Uscite Annue		0,3		Valore di Sottoscorta		0