
 S.p.A. Fondata nel 1908	<b>MODULO</b>		MAG/LV 2.07/01
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>		Rev. 0
			Del 29.03.07
			Cod.19092-Pg.1/1

Descrizione<sup>1</sup> .....Supporto per terminali cavi unipolari MT.....

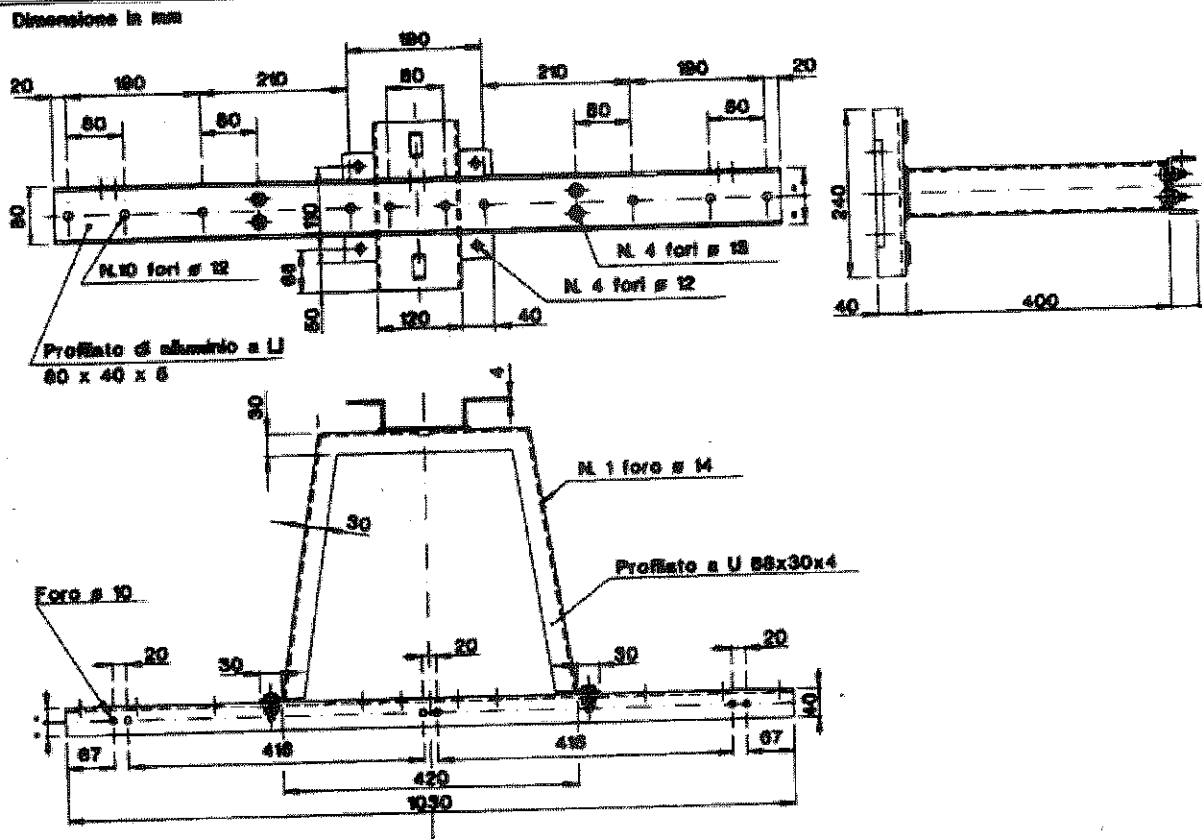

#### Materiali:

Il supporto deve essere realizzato in acciaio Fe 360 B UNI 7070 zincato a caldo (norme CEI 7-6), bulloni e rosette in acciaio inossidabile tipo X5 Cr-Ni 18 10 UNI 6900.

#### Il supporto deve essere fornito di:

- N.6 bulloni M 10x50 UNI 5727-68,
- N.10 rosette 11x21 UNI 6593-69,
- N.1 bullone M 12x35 UNI 5739-88
- N.1 rosetta 14x24 UNI 6593-69
- N.6 bulloni M 8x30 UNI 5739-88,
- N.6 rosette 9x17 UNI 6593-69,
- N.4 bulloni M 10x30 UNI 5739-88,

#### Impiego:

- Da utilizzare la realizzazione di terminazioni di cavi unipolari su linee aeree MT.

#### Norme:

- Matricola Enel 250089
- Tabella Enel DS 3068.

<sup>1</sup> descrizione del Centro di Costo da legenda.

